
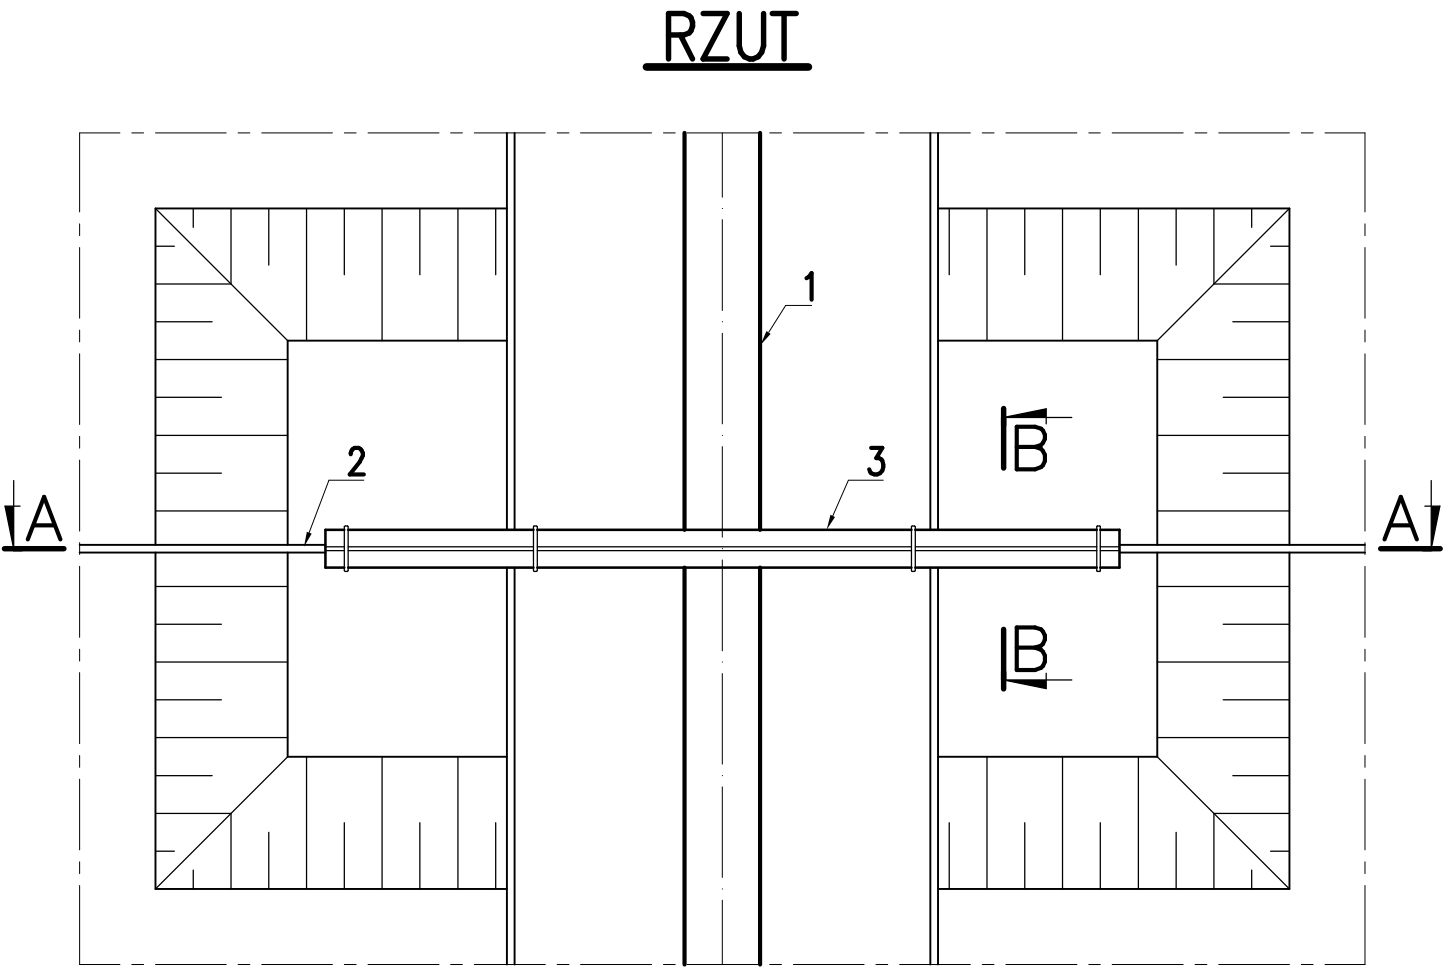
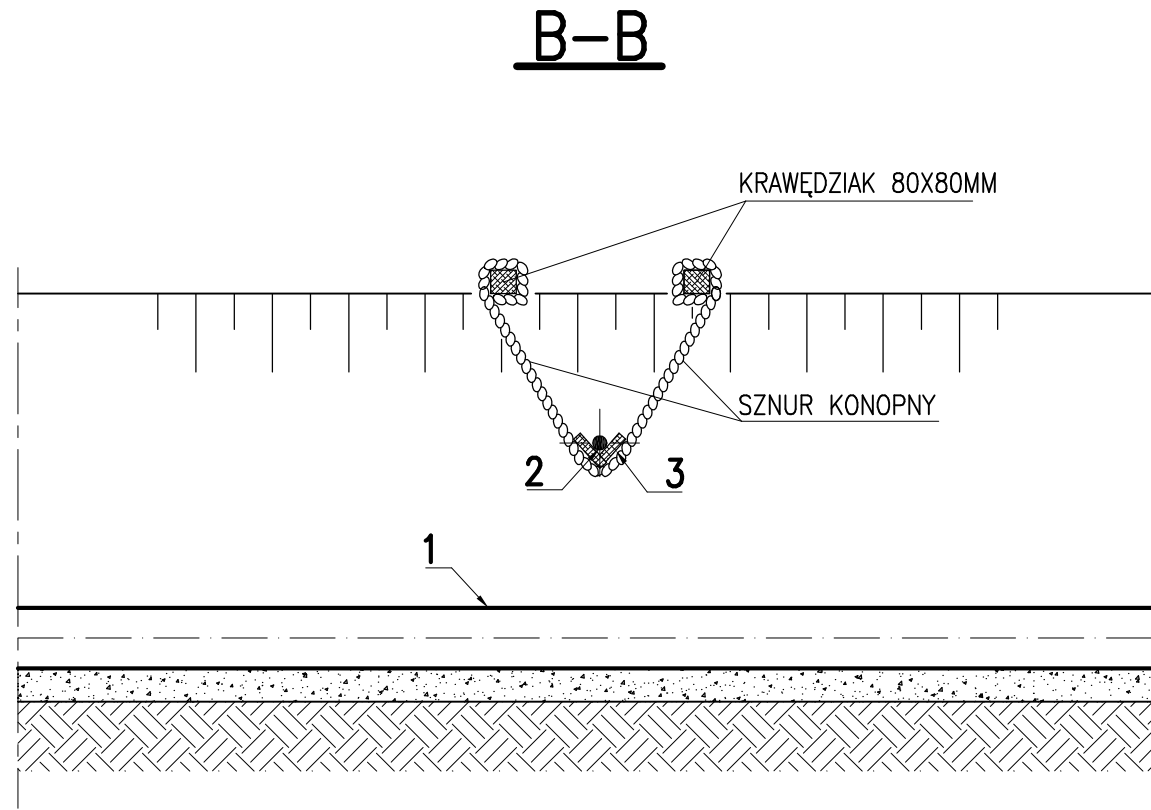


**SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH
W WYKOPIE**

SKALA 1:5, 1:20

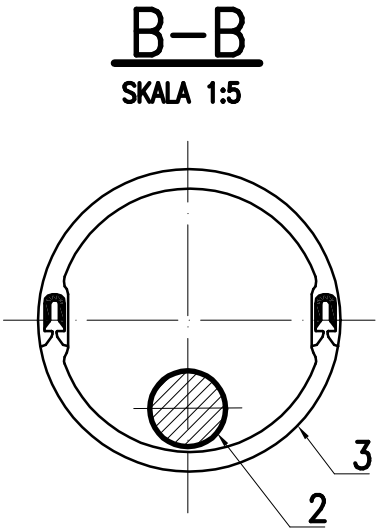

OZNACZENIA:

1. PROJ. PRZYŁĄCZE WODY.
2. KABEL ENERGETYCZNY.
3. RURA OCHRONNA DWUDZIELNA PE160 LUB DESKA 150x25mm.
4. DESKOWANIE WYKOPU.
5. PODSYPKA PIASKOWA.

UWAGA:

1. KOŃCE RURY OCHRONNEJ USZCZELNIĆ MANSZETAMI WYPOSAŻONYMI W PIERŚCIEŃ DYSTANSUJĄCO-USZCZELNIAJĄCE.

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| PIO-SAN | | "PIO-SAN" Pracownia projektowa ul. Romuła 2/54, 25-322 Kielce Biuro: ul. Cisowa 36 Blizna gm. Morawica tel. (041) 311-76-21 email: piosan@poczta.fm | |
| Temat opracowania: | | BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU MIESZKALNO -USŁUGOWEGO PRZY UL. WINNICKEJ 4 W KIELCACH NA DZ. NR EWID. 580/34 OBR. 0017 | |
| Inwestor: | | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. WINNICKA 4, 25-334 KIELCE | |
| Obiekt: | | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | |
| Faza: | | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | |
| Branża: | | Sanitarna - PRZYŁĄCZE WODY | |
| Nazwa rysunku: | | SCHEMAT ZABEZPIECZENIA PRZEWODÓW ENERG. I TELETECH. | Nr. rys. S-9 Skala 1:20, 1:5 |
| Projektował: | | mgr inż. Marcin Kochel | SWK/0123/POOS/07 Data 01.2020 |
| Sprawdził: | | mgr inż. Piotr Ćwik | SWK/0088/PWOS/08 Data 01.2020 |
| <small>ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADANIE OŚWIADCZENIA, JAKIŻ JEST PRZEDMIOTEM, W TYM KONCEPCJA, WYKONAWCZY RYSUNEK, A POWIĄZANIE UMIESZCZENIE W SYSTEMACH PRZECIWPŁYNNIA DŁUGOŚĆ - 20 WYKONAWCZY OŚWIADCZENIA, PRZECIWPŁYNNIE W WYKONAWCZY FORMALNE, W TYM ELEKTROTECHNICAL, MECHANICAL, FOTOKOPII, REPRODUKOWAĆ, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 176, 175, 176 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH (DZ.U. NR 24, POZ. 243 Z 1994 R.)</small> | | | |